
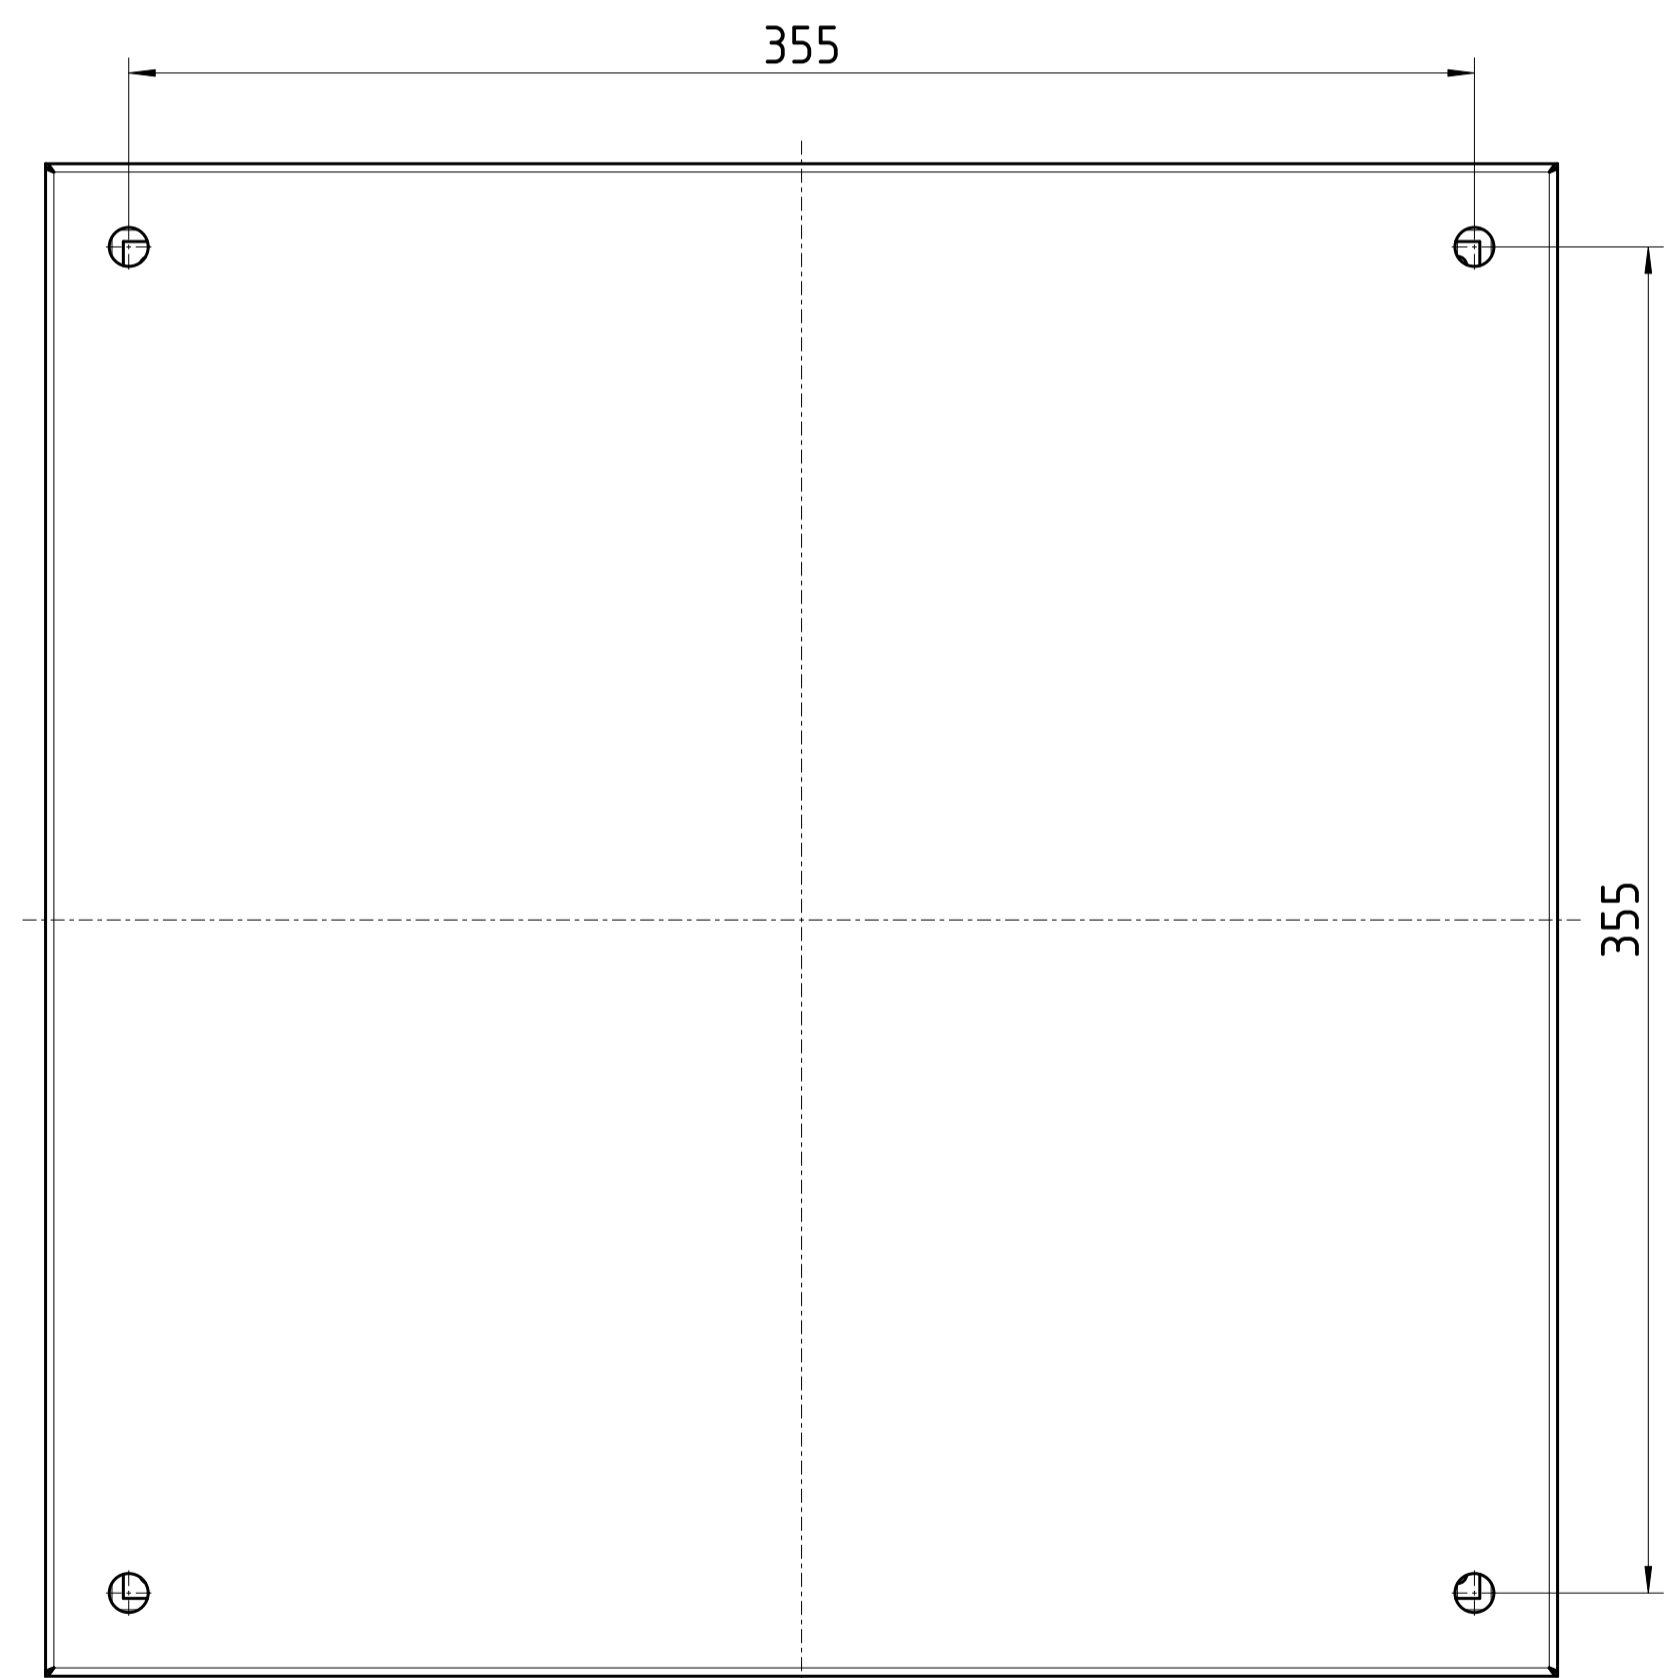
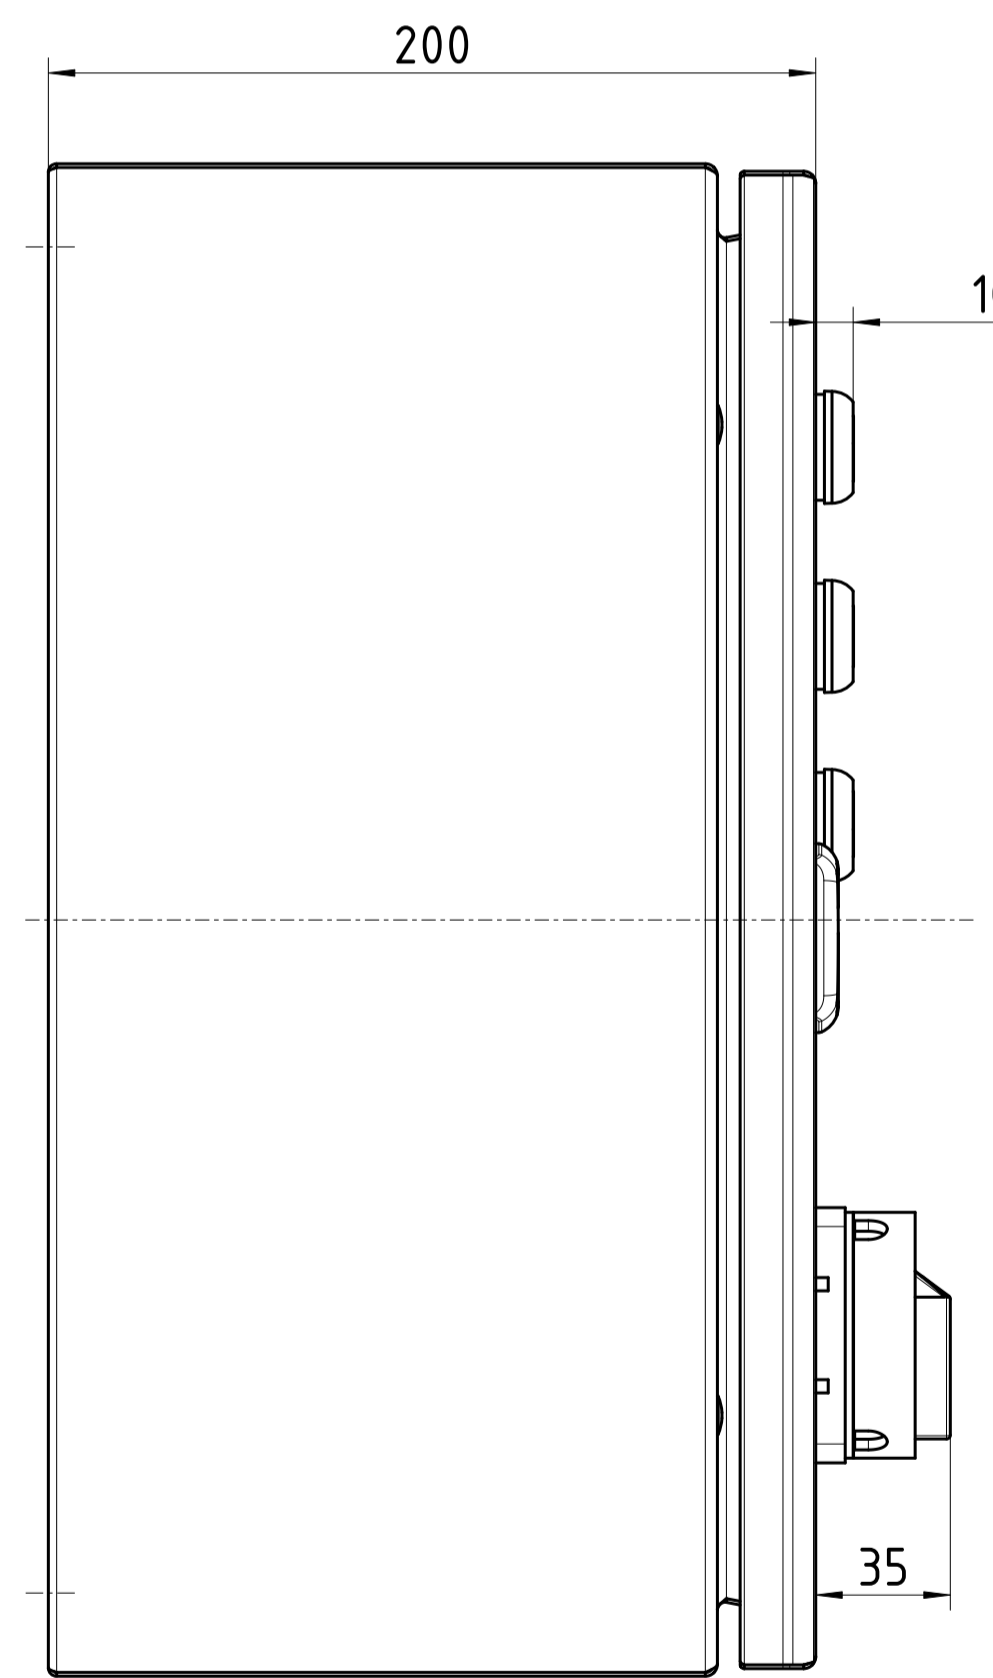
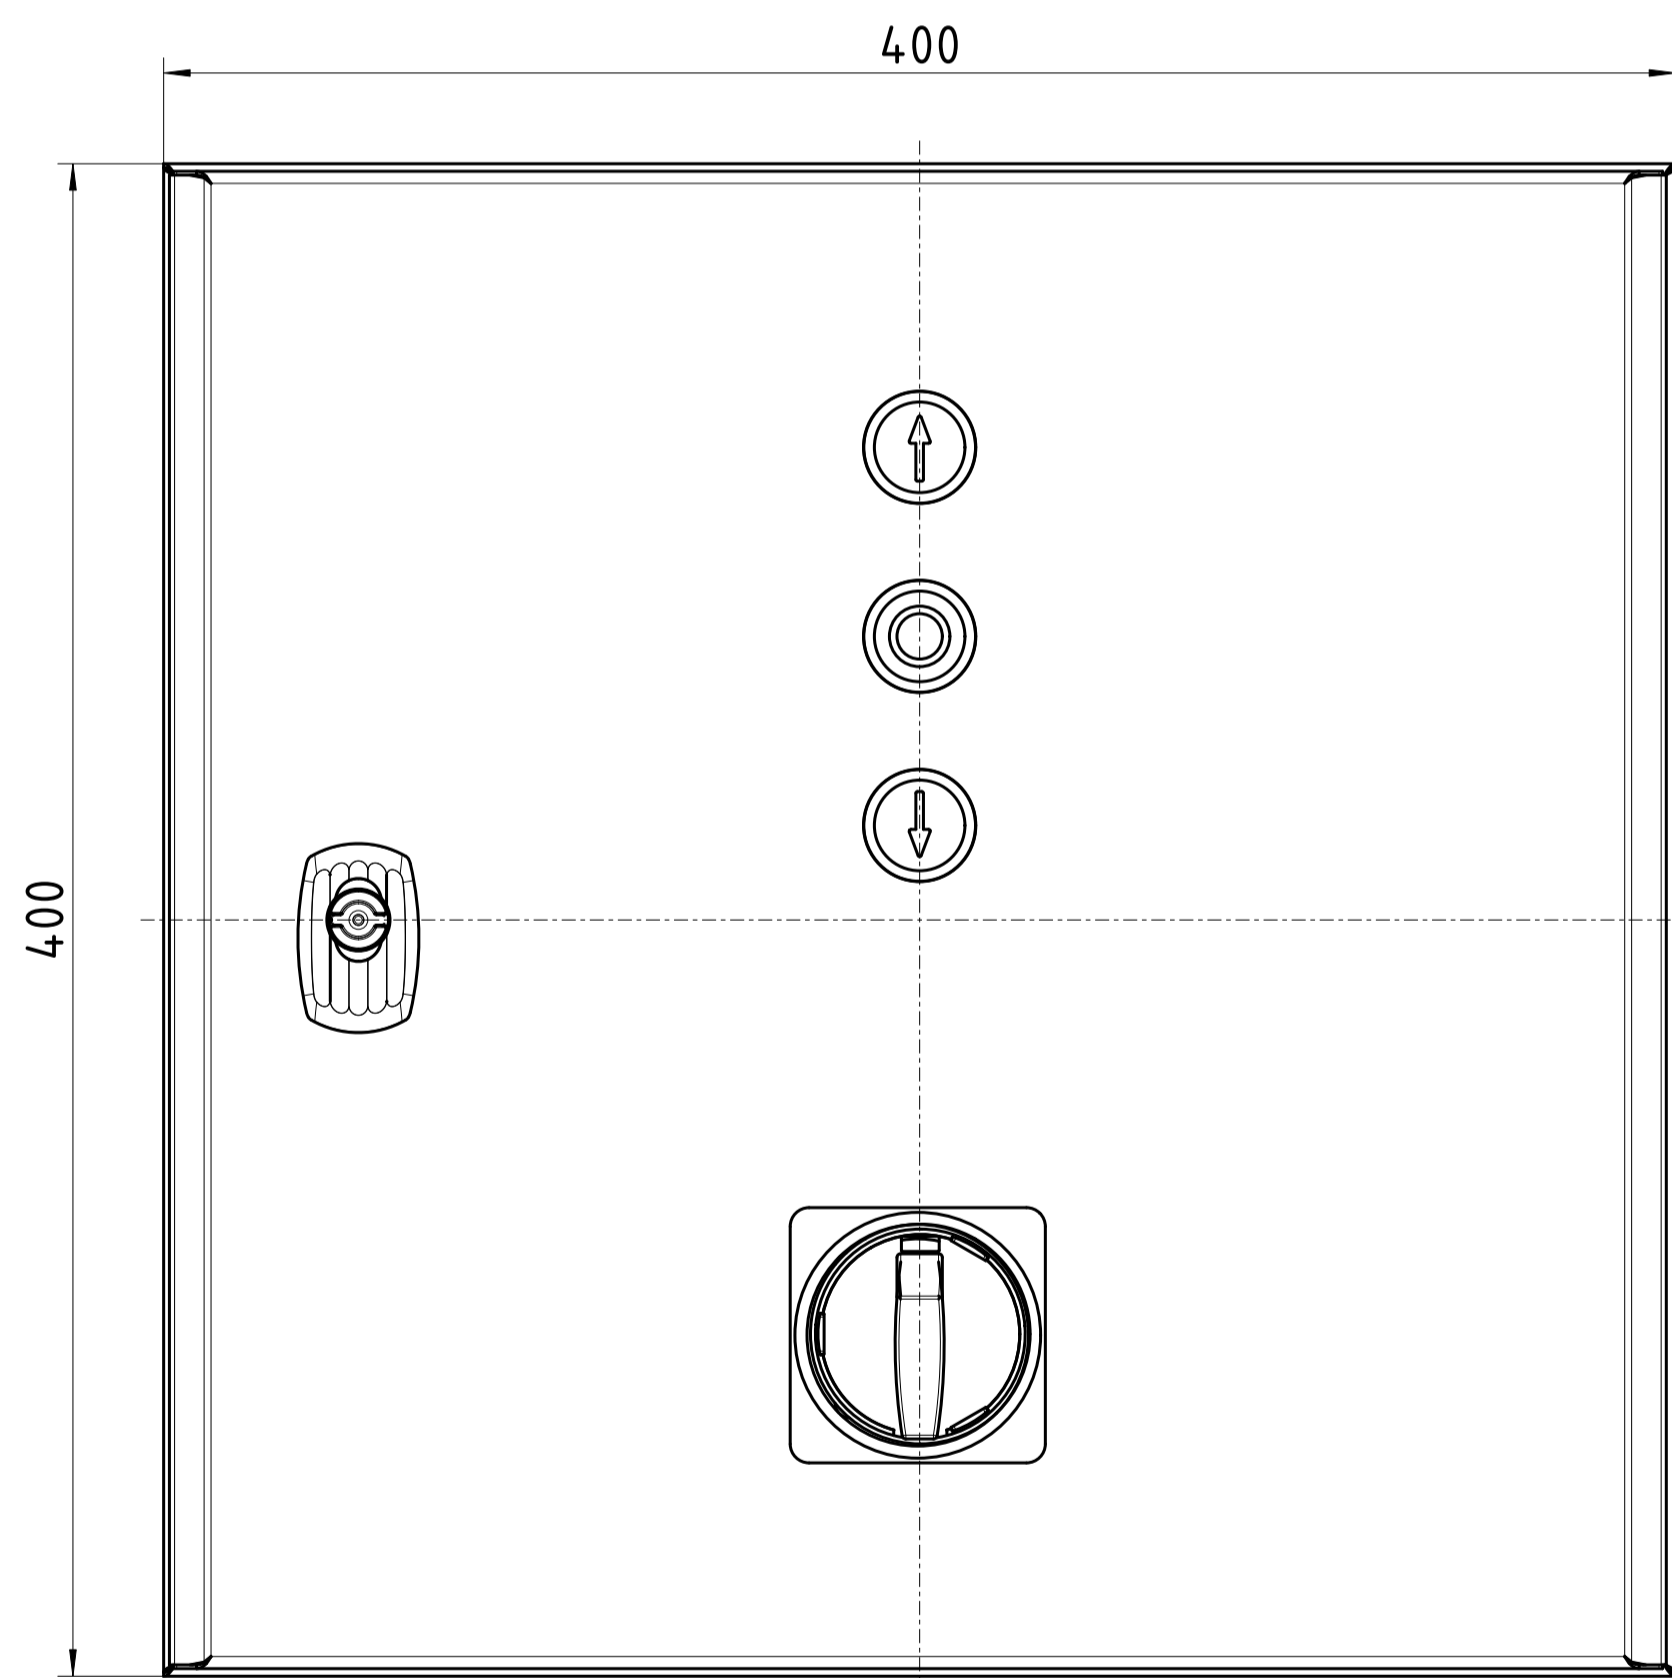


Bohrungen für
Kabelverschraubungen vorgestanzt:
2x Ø 32
4x Ø 25
8x Ø 20

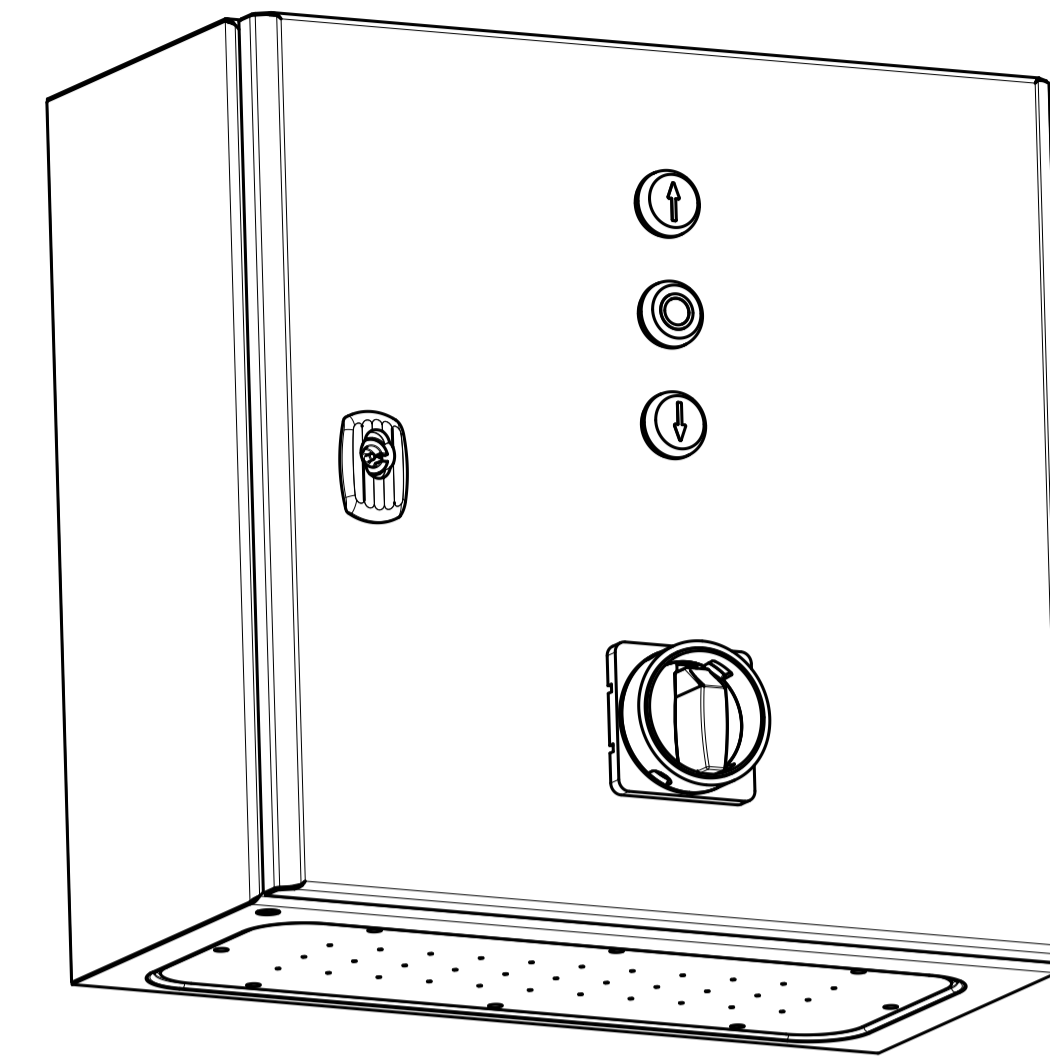

Kabelverschraubungen 1x M25 und 7x M20 liegen bei.

Artikelnr.	Bezeichnung
20097199 00004	TS 971 im Stahlschrank mit Hauptschalter IP66
20098199 00004	TS 981 im Stahlschrank mit Hauptschalter IP66

Technische Änderungen vorbehalten
Aktueller Stand kann angefordert werden

Ind./Alt.	Dokumentenstatus	Ausgabedatum	Zulässige Abweichung	Exposition nach DIN EN ISO 15926-2	Maßstab	Formal	Gewicht	
A.0		13.10.2023			1:2	DIN A1		
			Geprüft	Datum	Name	Werkstoff:	Klassifikation	
			Genehmigt			divers		
Benennung							Einbauzeichnung	
GFA ELEKTROMATEN Wiesenstraße 81 40549 Düsseldorf Germany							TS 971/981 im Stahlschrank	
Art. - / Zeichnungsnummer							Blatt	
50002230							1/1	
A	ohne	13.10.2023	Maus	Verwendungsbereich				
Ind.	AM	Datum	Ersteller	TS 971/981				