

Concerne

Coffret de commande TS 971 – Suppression de la deuxième prise UBS

Description


En préparation à une nouvelle interface de données plus moderne, la deuxième prise UBS¹⁾ (2) est supprimée sur le coffret de commande TS 971 (1).



Ainsi, le TS 971 offrira à l'avenir une prise UBS (3), comme c'est déjà le cas actuellement avec le coffret de commande TS 970. Le système UBS peut continuer à être utilisé comme d'habitude avec des composants électriques UBS tels que les appareils de commande, les détecteurs de boucles magnétiques ou les barrières photo-électriques.

Des informations complémentaires sur l'interface de données et son utilisabilité seront publiées dans une Information technique séparée.

Figure

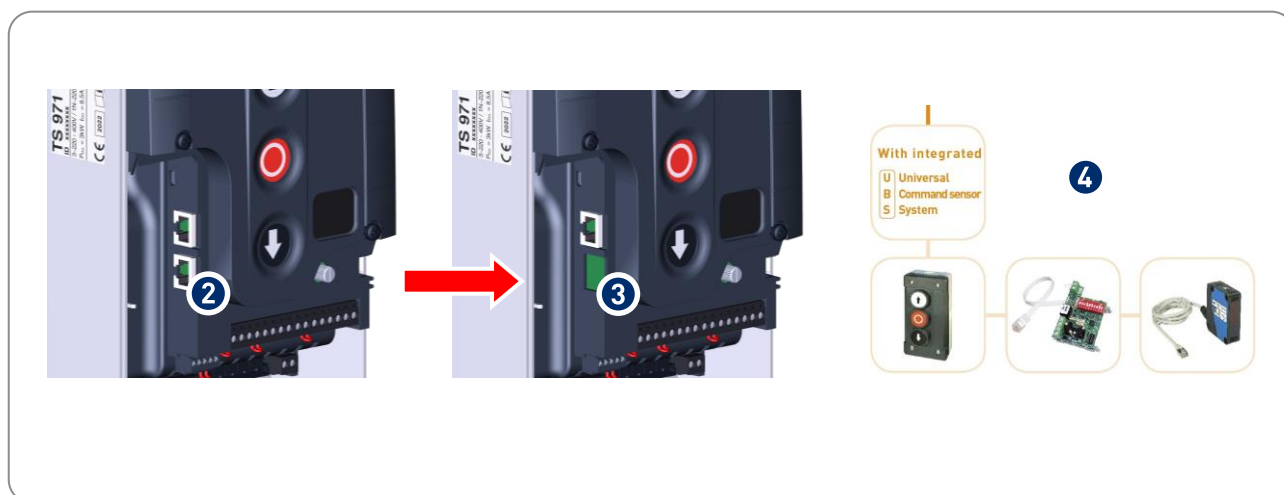

Remarques

- Ce changement entrera en vigueur à compter du 05/2022.
- Des livraisons mixtes sont possibles en raison des stocks.

Vous avez d'autres questions à ce sujet ? Votre interlocuteur du service commercial se fera un plaisir de vous conseiller : <http://gfa-elektromaten.com/fr-DE/contact.html>

1) UBS : Universal Command sensor System